



УТВЕРЖДАЮ


Инженер МУП "БКС"

С.В.Тарасов

03 2023 г.

Температурный график системы отопления (на выходе с крышной котельной МКД №19)
на отопительный период 2022-2023 гг.

Температура наружного воздуха T ₀	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45
Температура подачи T ₁	32,3	33,7	35,1	36,6	38,0	39,4	40,7	42,0	43,4	44,7	46,0	47,3	48,6	49,9	51,2	52,5	53,7	54,8	56,0	57,1	58,3	59,5	60,7	61,8	63,0	64,2	65,3	66,5	67,6	68,8	69,9	71,0	72,2	73,3	74,5	75,6	76,7	77,8	78,9	80,0	81,1	82,2	83,3	84,3	85,4	86,5	87,6	88,6	89,7	90,7	91,8	92,9	93,9	95,0	95,0	95,0
Температура обратки T ₂	29,1	30,1	31,1	32,2	33,2	34,1	35,0	35,9	36,8	37,7	38,6	39,4	40,2	41,1	42,0	42,8	43,6	44,4	45,3	46,1	46,9	47,7	48,4	49,2	49,9	50,7	51,4	52,2	52,9	53,7	54,4	55,1	55,9	56,6	57,3	58,0	58,7	59,4	60,0	60,7	61,4	62,1	62,8	63,4	64,1	64,8	65,5	66,1	66,8	67,4	68,1	68,7	69,4	70,0	70,0	70,0

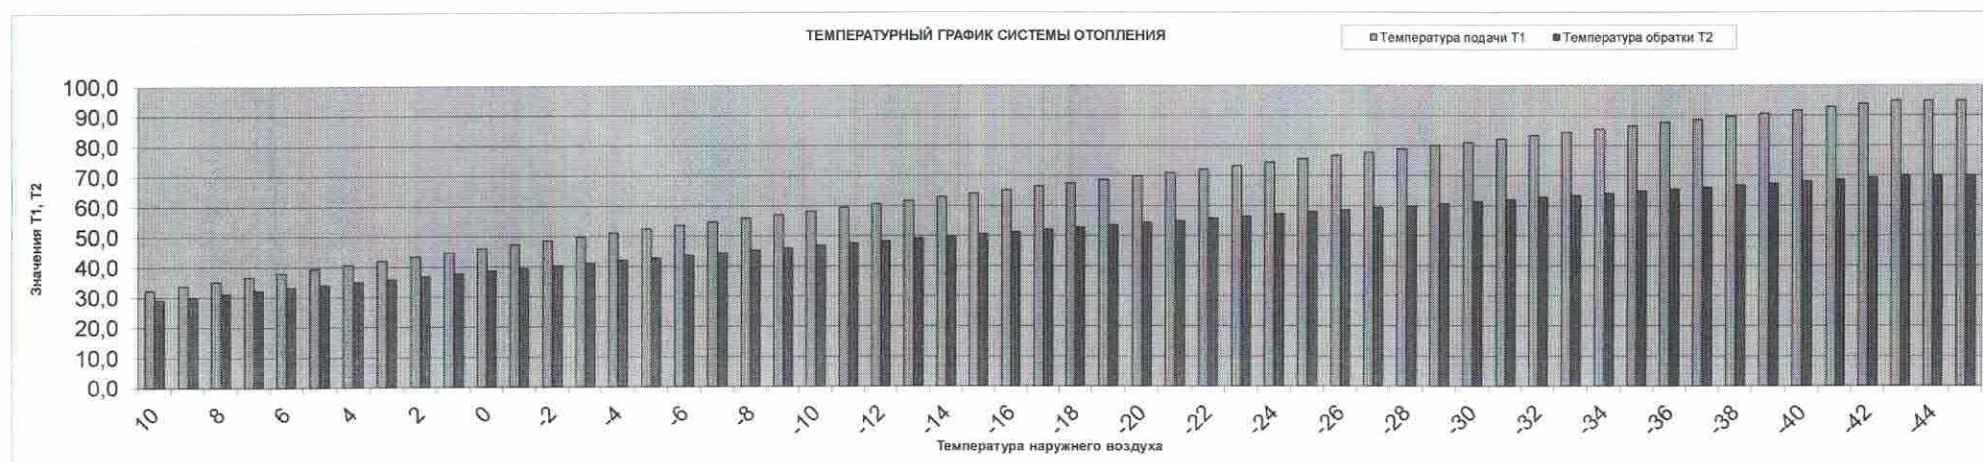

Поправка на ветер до +3 град.С

Начальник ПТО МУП "БКС"

Начальник УЭК МУП "БКС"

Д.В. Вахтомин

О.А. Мухин



УТВЕРЖДАЮ


инженер МУП "БКС"

С.В.Тарасов

2023 г.

Температурный график системы отопления (на выходе с крышной котельной МКД №12)
на отопительный период 2022-2023 гг.

Температура наружного воздуха Т _в	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45
Температура подачи Т ₁	32,3	33,7	35,1	36,6	38,0	39,4	40,7	42,0	43,4	44,7	46,0	47,3	48,6	49,9	51,2	52,5	53,7	54,8	56,0	57,1	58,3	59,5	60,7	61,8	63,0	64,2	65,3	66,5	67,6	68,8	69,9	71,0	72,2	73,3	74,5	75,6	76,7	77,8	78,9	80,0	81,1	82,2	83,3	84,3	85,4	86,5	87,6	88,6	89,7	90,7	91,8	92,9	93,9	95,0	95,0	95,0
Температура обратки Т ₂	29,1	30,1	31,1	32,2	33,2	34,1	35,0	35,9	36,8	37,7	38,6	39,4	40,2	41,1	42,0	42,8	43,6	44,4	45,3	46,1	46,9	47,7	48,4	49,2	49,9	50,7	51,4	52,2	52,9	53,7	54,4	55,1	55,9	56,6	57,3	58,0	58,7	59,4	60,0	60,7	61,4	62,1	62,8	63,4	64,1	64,8	65,5	66,1	66,8	67,4	68,1	68,7	69,4	70,0	70,0	70,0

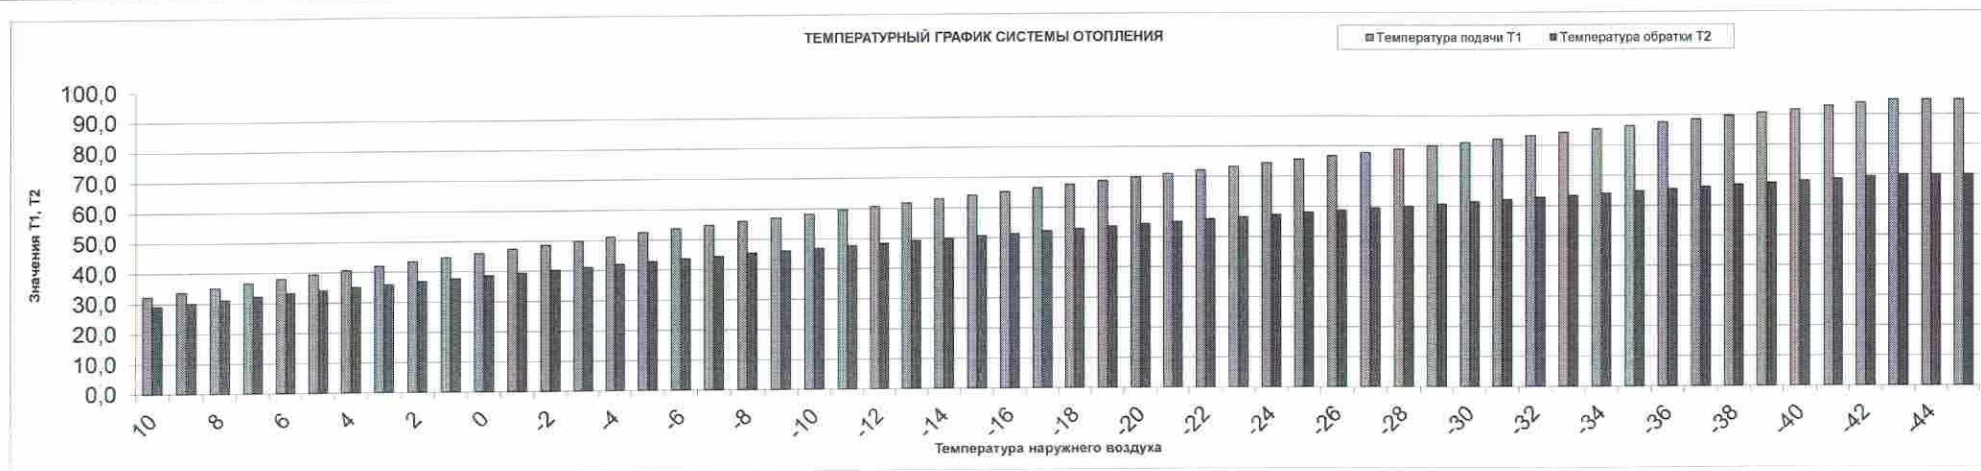

Поправка на ветер до +3 град С

Начальник УЭК МУП "БКС"

Начальник ПТО МУП "БКС"

О.А.Мухин

Д.В. Вахтомин



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МУП "БКС"

С.В.Тарасов

2023 г.

Температурный график системы отопления (на выходе с крышной котельной банка "Открытие")
на отопительный период 2022-2023 гг.

Температура наружного воздуха T0	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45
Температура подачи T1	32,7	33,7	35,1	36,6	38,0	39,4	40,7	42,0	43,4	44,7	46,0	47,3	48,6	49,9	51,2	52,5	53,7	54,8	56,0	57,1	58,3	59,5	60,7	61,8	63,0	64,2	65,3	66,5	67,6	68,8	69,9	71,0	72,2	73,3	74,5	75,6	76,7	77,8	78,9	80,0	81,1	82,2	83,3	84,3	85,4	86,5	87,6	88,6	89,7	90,7	91,8	92,9	93,9	95,0	95,0	95,0
Температура обратки T2	29,1	30,1	31,1	32,2	33,2	34,1	35,0	35,9	36,8	37,7	38,6	39,4	40,2	41,1	42,0	42,8	43,6	44,4	45,3	46,1	46,9	47,7	48,4	49,2	49,9	50,7	51,4	52,2	52,9	53,7	54,4	55,1	55,9	56,6	57,3	58,0	58,7	59,4	60,0	60,7	61,4	62,1	62,8	63,4	64,1	64,8	65,5	66,1	66,8	67,4	68,1	68,7	69,4	70,0	70,0	70,0



Поправка на ветер до +3 град С

Начальник УЭК МУП "БКС"

Начальник ПТО МУП "БКС"

О.А.Мухин

Д.В. Вахтомин



УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер МУП "БКС"

С.В.Тарасов

"01" 03 2023 г.

Температурный график системы отопления (на выходе с крышной гостиницы "Карибу")
на отопительный период 2022-2023 гг.

Температура наружного воздуха T0	10	-9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45
Температура подачи T1	32,3	33,7	35,1	36,6	38,0	39,4	40,7	42,0	43,4	44,7	46,0	47,3	48,6	49,9	51,2	52,5	53,7	54,8	56,0	57,1	58,3	59,5	60,7	61,8	63,0	64,2	65,3	66,5	67,6	68,8	69,9	71,0	72,2	73,3	74,5	75,6	76,7	77,8	78,9	80,0	81,1	82,2	83,3	84,3	85,4	86,5	87,6	88,6	89,7	90,7	91,8	92,9	93,8	95,0	95,0	95,0
Температура обратки T2	29,1	30,1	31,1	32,2	33,2	34,1	35,0	35,9	36,8	37,7	38,6	39,4	40,2	41,1	42,0	42,8	43,6	44,4	45,3	46,1	46,9	47,7	48,4	49,2	49,9	50,7	51,4	52,2	52,9	53,7	54,4	55,1	55,9	56,6	57,3	58,0	58,7	59,4	60,0	60,7	61,4	62,1	62,8	63,4	64,1	64,8	65,5	66,1	66,8	67,4	68,1	68,7	69,4	70,0	70,0	70,0

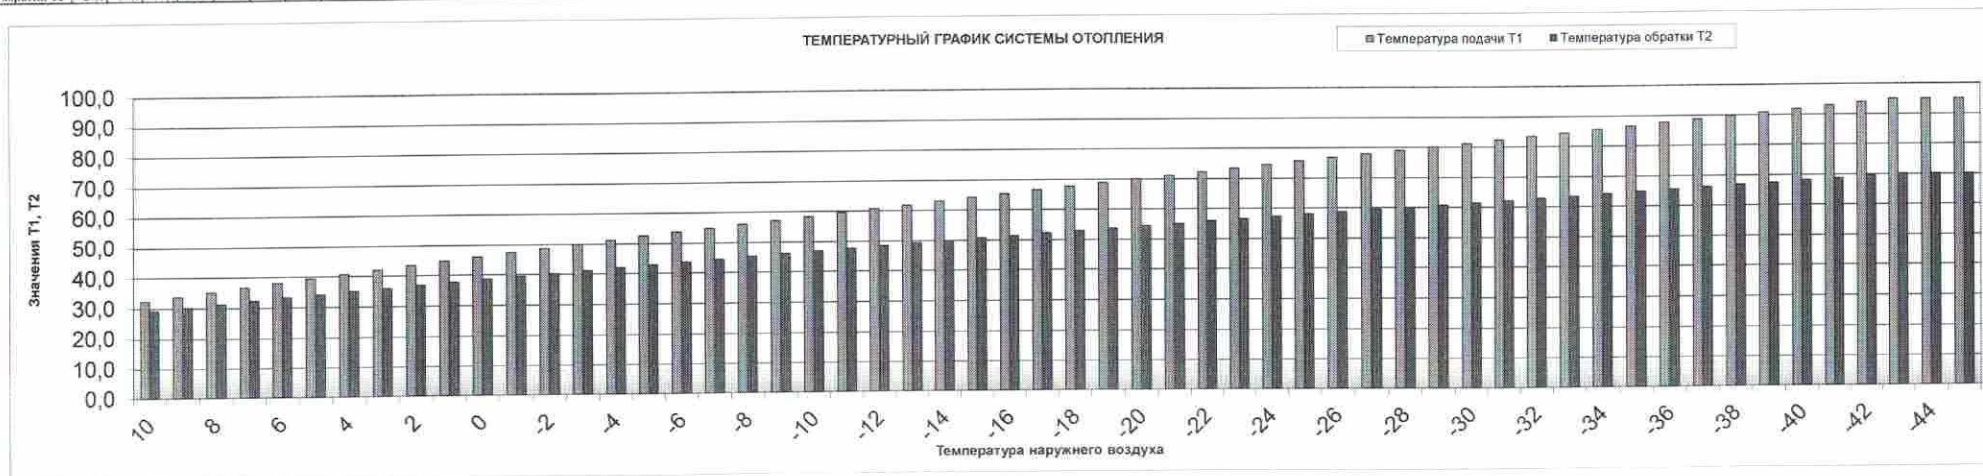

Поправка на ветер до +3 град С

Начальник УЭК МУП "БКС"

Начальник ПТО МУП "БКС"

О.А.Мухин

Д.В. Вахтомин



УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер МУП "БКС"

С.В.Тарасов

2023 г.

Температурный график системы отопления (на выходе с котельной)
на отопительный период 2022-2023 гг.
с.Казым

Температура наружного воздуха T0	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45
Температура подачи T1	32,1	33,7	35,1	36,6	38,0	39,4	40,7	42,0	43,4	44,7	46,0	47,3	48,6	49,9	51,2	52,5	53,7	54,8	56,0	57,1	58,3	59,5	60,7	61,8	63,0	64,2	65,3	66,5	67,6	68,8	69,9	71,0	72,2	73,3	74,5	75,6	76,7	77,8	78,9	80,0	81,1	82,2	83,3	84,3	85,4	86,5	87,6	88,6	89,7	90,7	91,8	92,9	93,9	95,0	95,0	95,0
Температура обратки T2	29,1	30,1	31,1	32,2	33,2	34,1	35,0	35,9	36,8	37,7	38,6	39,4	40,2	41,1	42,0	42,8	43,6	44,4	45,3	46,1	46,9	47,7	48,4	49,2	49,9	50,7	51,4	52,2	52,9	53,7	54,4	55,1	55,9	56,6	57,3	58,0	58,7	59,4	60,0	60,7	61,4	62,1	62,8	63,3	64,1	64,8	65,5	66,1	66,8	67,4	68,1	68,7	69,4	70,0	70,0	70,0

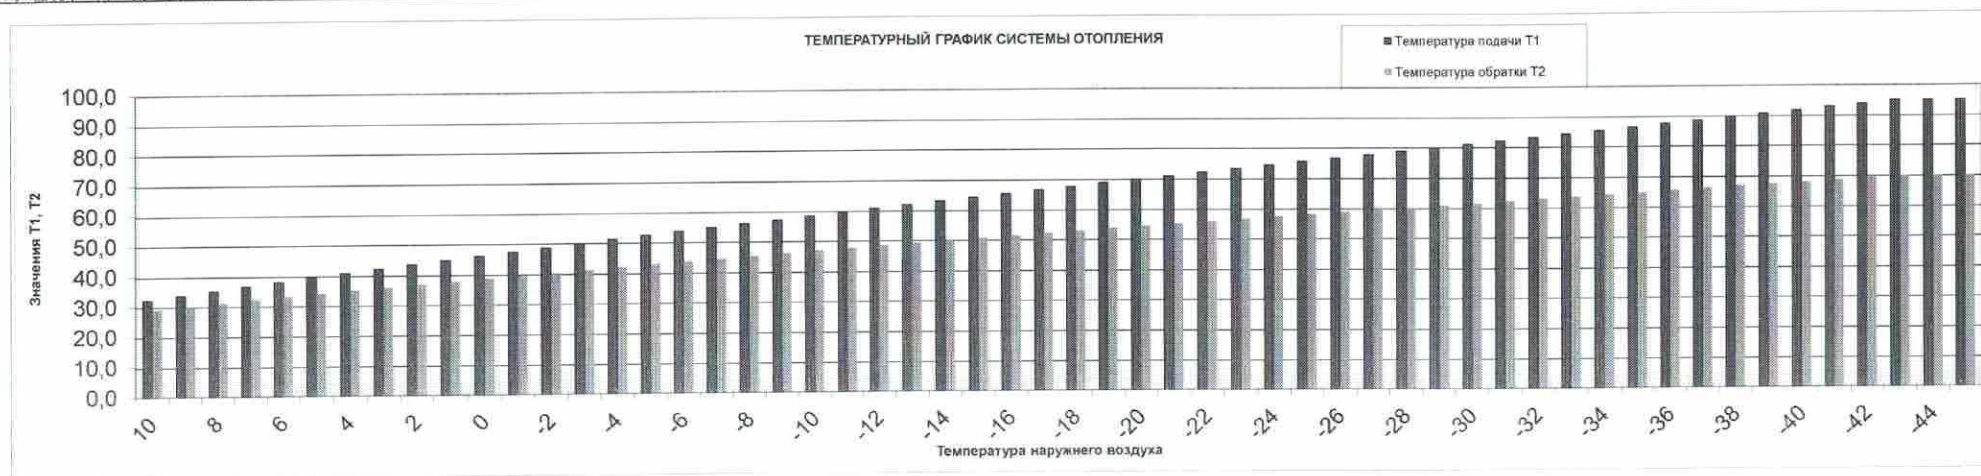

Поправка на ветер до +3 град.С


Начальник Казымского участка МУП "БКС"


С.В.Кабаков



**Температурный график системы отопления (на входе в здание абонента подключенного к центральной системе теплоснабжения)
на отопительный период 2022-2023 гг.
с.п.Казым**

Температура наружного воздуха T0	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45
Температура подачи T1	28,1	29,7	31,1	32,6	33,9	35,4	36,7	38,0	39,4	40,7	42,0	42,3	43,6	44,9	46,2	47,5	48,7	49,8	51,0	52,1	53,3	54,5	55,7	56,8	58,0	59,1	60,3	61,3	62,6	63,8	64,9	66,0	67,2	68,3	69,5	70,6	71,7	72,8	73,9	75,0	76,1	77,2	78,3	79,3	80,4	81,5	82,6	83,6	84,7	85,7	86,8	87,9	88,9	90,0	90,0	90,0
Температура обратки T2	25,1	26,1	27,1	28,2	29,2	30,1	31,0	31,9	32,8	33,7	34,6	34,4	35,2	36,1	37,0	37,8	38,6	39,4	40,3	41,1	41,9	42,7	43,4	44,2	44,9	45,7	46,4	47,2	47,9	48,7	49,4	50,1	50,9	51,6	52,3	53,0	53,7	54,4	55,0	55,7	56,4	57,1	57,8	58,4	59,1	59,8	60,5	61,1	61,8	62,4	63,1	63,7	64,4	65,0	65,0	65,0

Начальник Казымского участка МУП "БКС"  С.В.Кабаков

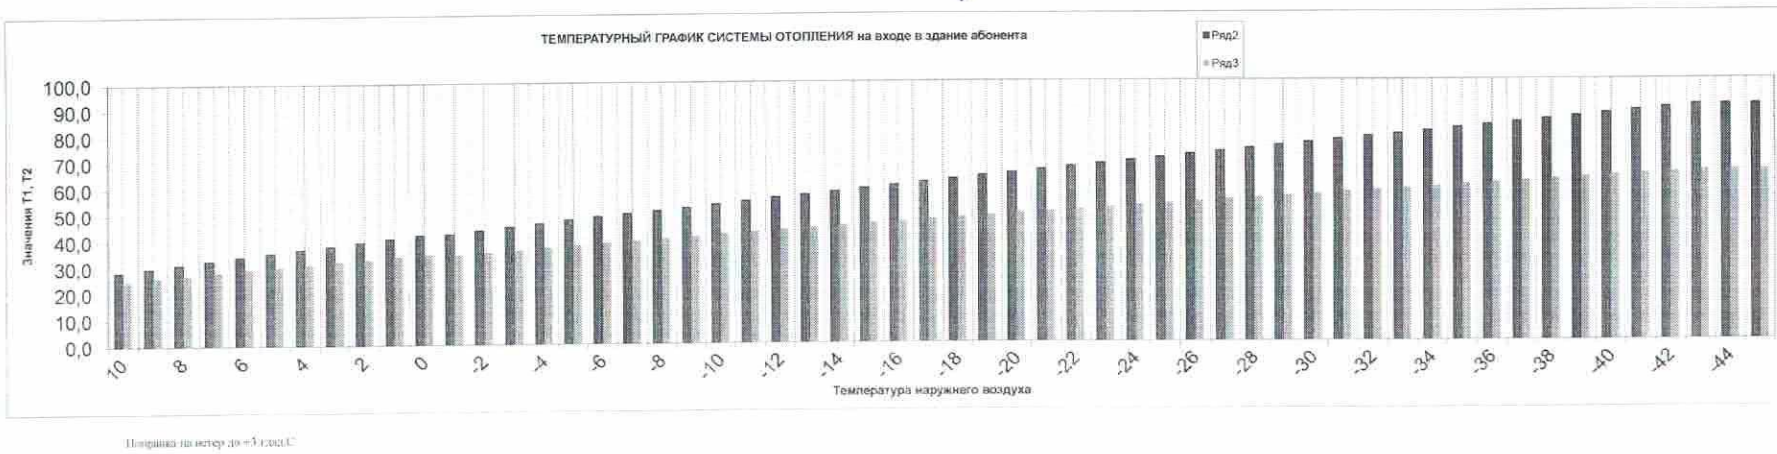



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МУП "БКС"

С.В.Тарасов

02.02.2023 г.

Температурный график системы отопления (на выходе с котельной)
на отопительный период 2022-2023 гг.
с.п.Ванзеват

Температура наружного воздуха Т0	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45
Температура подачи Т1	32,3	33,7	35,1	36,6	38,0	39,4	40,7	42,0	43,4	44,7	46,0	47,3	48,6	49,9	51,2	52,5	53,7	54,8	56,0	57,1	58,3	59,5	60,7	61,8	63,0	64,2	65,3	66,5	67,6	68,8	69,9	71,0	72,2	73,3	74,5	75,6	76,7	77,8	78,9	80,0	81,1	82,2	83,3	84,3	85,4	86,5	87,6	88,6	89,7	90,7	91,8	92,9	93,9	95,0	95,0	
Температура обратки Т2	29,1	30,1	31,1	32,2	33,2	34,1	35,0	35,9	36,8	37,7	38,6	39,4	40,2	41,1	42,0	42,8	43,6	44,4	45,3	46,1	46,9	47,7	48,4	49,2	49,9	50,7	51,4	52,2	52,9	53,7	54,4	55,1	55,9	56,6	57,3	58,0	58,7	59,4	60,0	60,7	61,4	62,1	62,8	63,4	64,1	64,8	65,5	66,1	66,8	67,4	68,1	68,7	69,4	70,0	70,0	



Поправка на ветер до +3 град.С

Начальник УЭК МУП "БКС"

О.А. Мухин




**Температурный график системы отопления (на входе в здание абонента подключенного к центральной системе теплоснабжения)
на отопительный период 2022-2023 гг.
с.п.Ванзеват**

Температура наружного воздуха Тв	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45
Температура подачи Т1	78,3	29,7	31,1	32,6	34,0	35,4	36,7	38,0	39,4	40,7	42,0	43,3	44,6	44,9	46,2	47,5	48,7	49,8	51,0	52,1	53,3	54,5	55,7	56,8	58,0	59,2	60,3	61,5	62,6	63,8	64,9	66,0	67,2	68,3	69,5	70,6	71,7	72,8	73,9	75,0	76,1	77,2	78,3	79,3	80,4	81,5	82,6	83,6	84,7	85,7	86,8	87,9	88,9	90,0	90,0	90,0
Температура обратки Т2	25,1	26,1	27,1	28,2	29,2	30,1	31,0	31,9	32,8	33,7	34,6	34,4	35,2	36,1	37,0	37,8	38,6	39,4	40,3	41,1	41,9	42,7	43,4	44,2	44,9	45,7	46,4	47,2	47,9	48,7	49,4	50,1	50,8	51,6	52,3	53,0	53,7	54,4	55,0	55,7	56,4	57,1	57,8	58,4	59,1	59,8	60,5	61,1	61,8	62,4	63,1	63,7	64,4	65,0	65,0	65,0

Начальник УЭК МУП "БКС"

О.А. Мухин

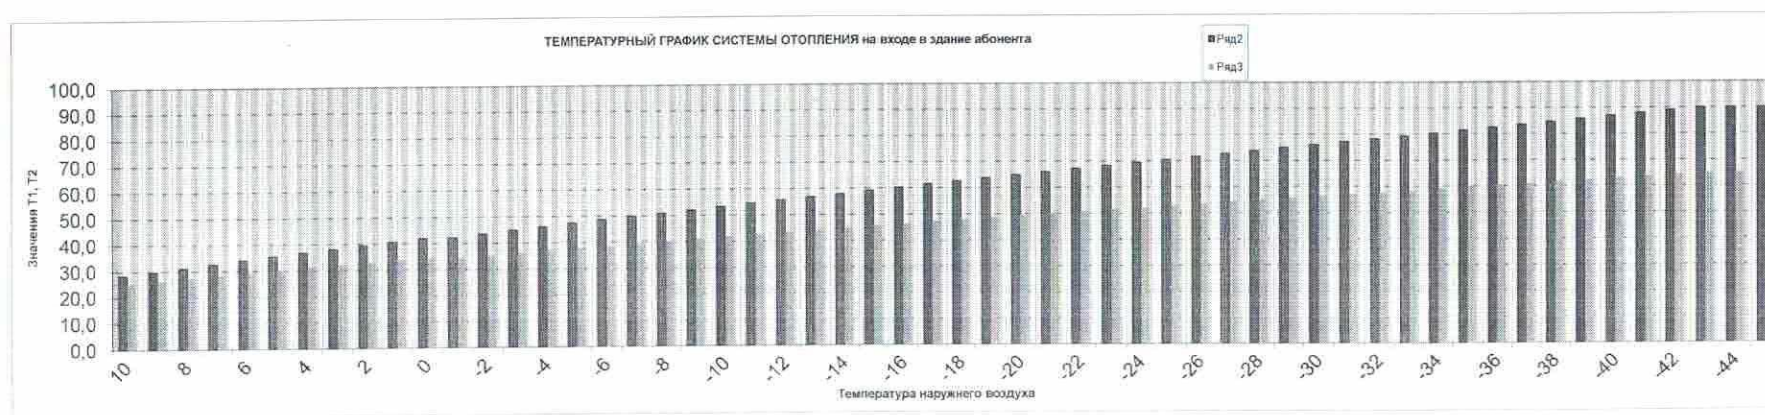

Поправка на ветер/Δt = 1 град С



УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер МУП "БКС"

С.В.Тарасов

2023 г.

Температурный график системы отопления (на выходе с котельной)
на отопительный период 2022-2023 гг.
с.п.Полноват

Температура наружного воздуха T0	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45
Температура подачи T1	32,5	33,7	35,1	36,6	38,0	39,4	40,7	42,0	43,4	44,7	46,0	47,3	48,6	49,9	51,2	52,5	53,7	54,8	56,0	57,1	58,3	59,5	60,7	61,8	63,0	64,2	65,3	66,5	67,6	68,8	69,9	71,0	72,2	73,3	74,5	75,6	76,7	77,8	78,9	80,0	81,1	82,2	83,3	84,3	85,4	86,5	87,6	88,6	89,7	90,7	91,8	92,9	93,9	95,0	95,0	95,0
Температура обратки T2	29,1	30,1	31,1	32,2	33,2	34,1	35,0	35,9	36,8	37,7	38,6	39,4	40,2	41,1	42,0	42,8	43,6	44,4	45,3	46,1	46,9	47,7	48,4	49,2	49,9	50,7	51,4	52,2	52,9	53,7	54,4	55,1	55,9	56,6	57,3	58,0	58,7	59,4	60,0	60,7	61,4	62,1	62,8	63,4	64,1	64,8	65,5	66,1	66,8	67,4	68,1	68,7	69,4	70,0	70,0	70,0

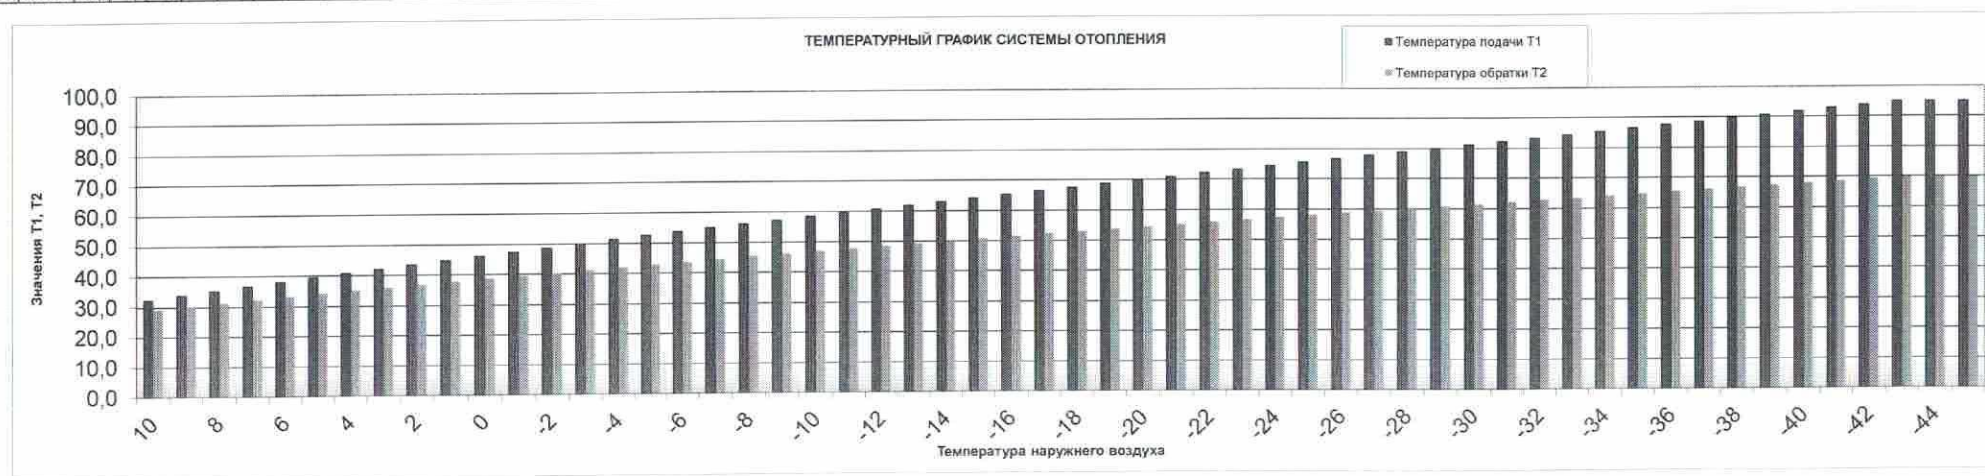

Поправка на ветер до +3 град.С

Начальник УЭК МУП "БКС"

О.А. Мухин



УТВЕРЖДАЮ

Инженер МУП "БКС"

С.В.Тарасов


2023 г.

Температурный график системы отопления (на входе в здание абонента подключенного к центральной системе теплоснабжения)
на отопительный период 2022-2023 гг.
с.п.Полноват

Температура наружного воздуха T	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45
Температура подачи T1	26,3	29,7	31,1	32,6	34,0	35,4	36,7	38,0	39,4	40,7	42,0	43,3	43,6	44,9	46,2	47,5	48,7	49,8	51,0	52,1	53,3	54,5	55,7	56,8	58,0	59,2	60,3	61,5	62,6	63,8	64,9	66,0	67,2	68,3	69,5	70,6	71,7	72,8	73,9	75,0	76,1	77,2	78,3	79,3	80,4	81,5	82,6	83,6	84,7	85,7	86,8	87,9	88,9	90,0	90,0	90,0
Температура обратки T2	25,1	26,1	27,1	28,2	29,2	30,1	31,0	31,9	32,8	33,7	34,6	34,4	35,2	36,1	37,0	37,8	38,6	39,4	40,3	41,1	41,9	42,7	43,4	44,2	44,9	45,7	46,4	47,2	47,9	48,7	49,4	50,1	50,9	51,6	52,3	53,0	53,7	54,4	55,0	55,7	56,4	57,1	57,8	58,4	59,1	59,8	60,5	61,1	61,8	62,4	63,1	63,7	64,4	65,0	65,0	65,0

Начальник УЭК МУП "БКС"

О.А. Мухин

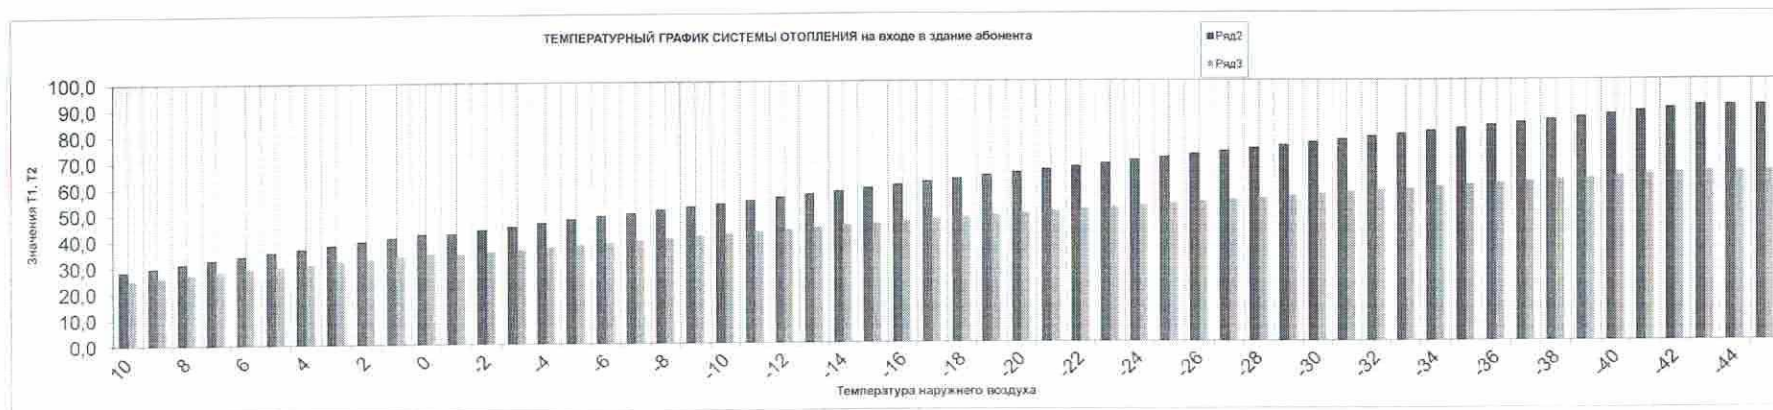

Поправка на ветер до +3 град С



УТВЕРЖДАЮ

Инженер МУП "БКС"

С.В.Тарасов


02 2023 г.

Температурный график системы отопления (на входе в здание абонента подключенного к центральной системе теплоснабжения)
на отопительный период 2022-2023 гг.
с.п.Верхнеказымский

Температура наружного воздуха Т _н	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45
Температура теплоносителя Т ₁	28,3	29,7	31,1	33,6	34,0	35,4	36,7	38,0	39,4	40,7	42,0	42,3	43,6	44,9	46,2	47,5	48,7	49,8	51,0	52,1	53,3	54,5	55,7	56,8	58,0	59,2	60,3	61,5	62,6	63,8	64,9	66,0	67,2	68,3	69,5	70,6	71,7	72,8	73,9	75,0	76,1	77,2	78,3	79,3	80,4	81,5	82,6	83,6	84,7	85,7	86,8	87,9	88,9	90,0	90,0	90,0
Температура обратки Т ₂	25,1	26,1	27,1	28,2	29,2	30,1	31,0	31,9	32,8	33,7	34,6	34,4	35,2	36,1	37,0	37,8	38,6	39,4	40,3	41,1	41,9	42,7	43,4	44,2	44,9	45,7	46,4	47,2	47,9	48,7	49,4	50,1	50,9	51,6	52,3	53,0	53,7	54,4	55,0	55,7	56,4	57,1	57,8	58,4	59,1	59,8	60,5	61,1	61,8	62,4	63,1	63,7	64,4	65,0	65,0	65,0

Начальник УЭК МУП "БКС"

О.А.Мухин

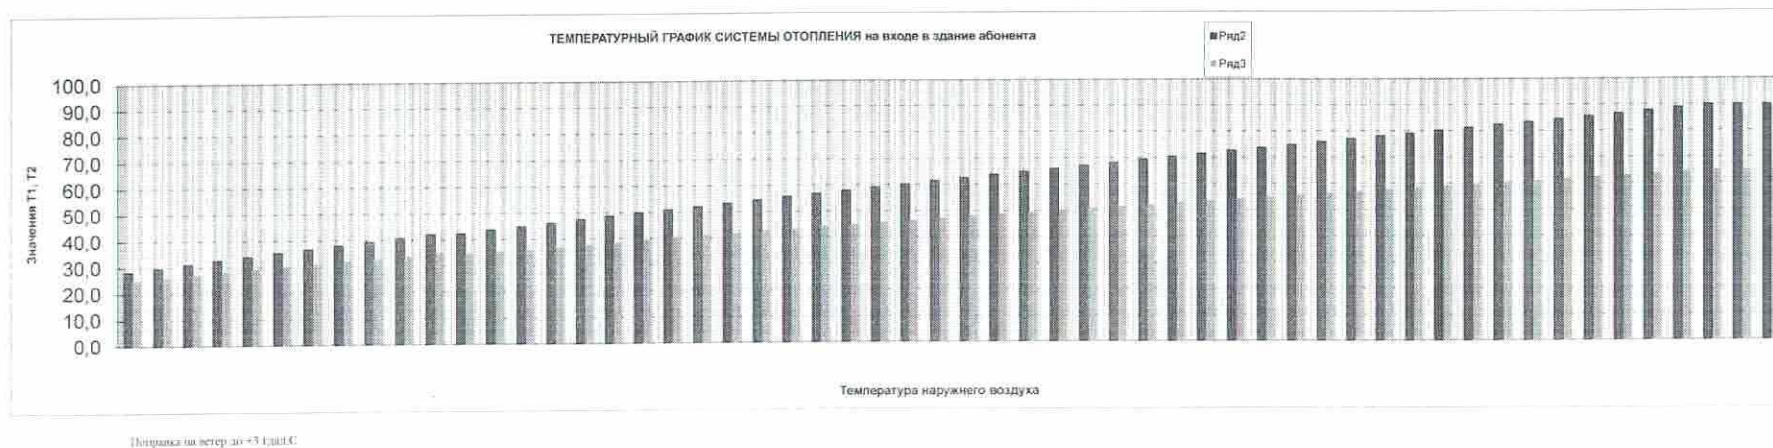




УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МУП "БКС"
С.В.Тарасов
2023 г.

Температурный график системы отопления (на выходе с котельной)
на отопительный период 2022-2023 гг.
с.п.Верхнеказымский

Температура наружного воздуха T0	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45
Температура подачи T1	32.3	33.7	35.1	36.6	38.0	39.4	40.7	42.0	43.4	44.7	46.0	47.3	48.6	49.9	51.2	52.5	53.7	54.8	56.0	57.1	58.3	59.5	60.7	61.8	63.0	64.2	65.3	66.5	67.6	68.8	69.9	71.0	72.2	73.3	74.5	75.6	76.7	77.8	78.9	80.0	81.1	82.2	83.3	84.3	85.4	86.5	87.6	88.6	89.7	90.7	91.8	92.9	93.9	95.0	95.0	95
Температура обратки T2	29.1	30.1	31.1	32.2	33.2	34.1	35.0	35.9	36.8	37.7	38.6	39.4	40.2	41.1	42.0	42.8	43.6	44.4	45.3	46.1	46.9	47.7	48.4	49.2	49.9	50.7	51.4	52.2	52.9	53.7	54.4	55.1	55.9	56.6	57.3	58.0	58.7	59.4	60.0	60.7	61.4	62.1	62.8	63.4	64.1	64.8	65.5	66.1	66.8	67.4	68.1	68.7	69.4	70.0	70.0	70

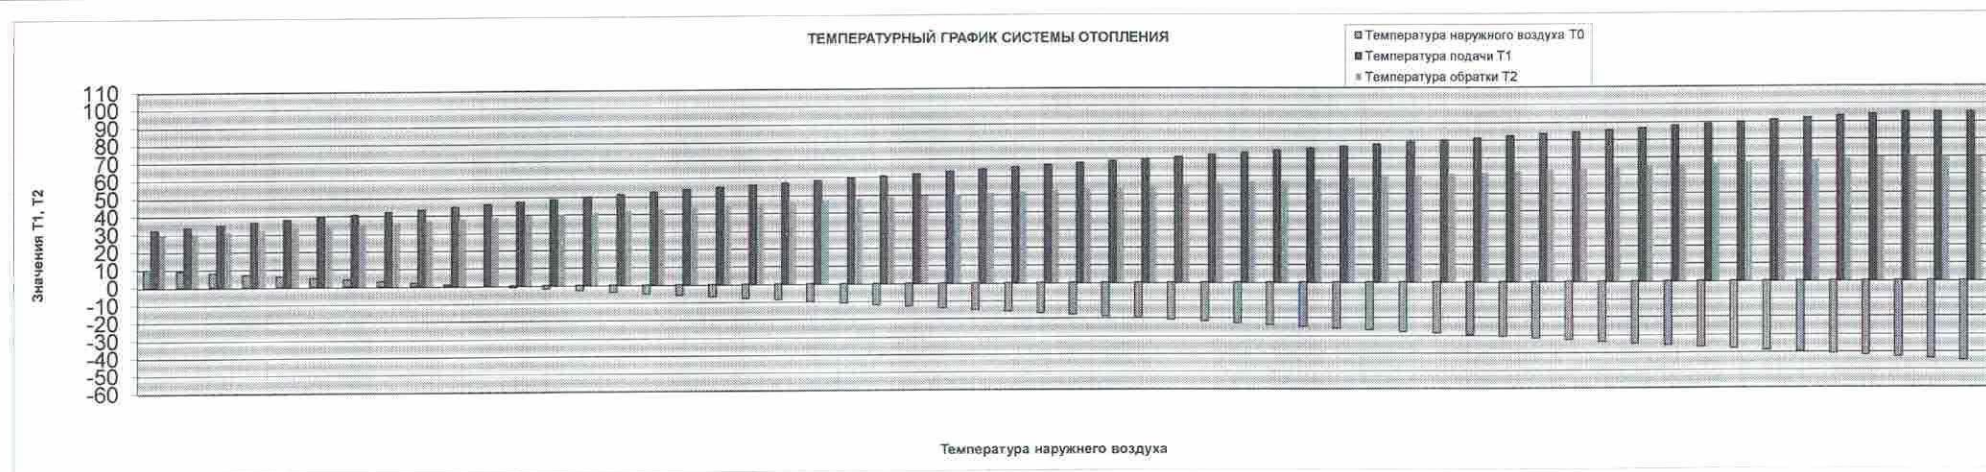

Поправка на ветер до +3 град.С

Начальник УЭК МУП "БКС"


О.А.Мухин



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МУП "БКС"
С.В.Тарасов
02.02.2023 г.

Температурный график системы отопления (на выходе с ЦТП)
на отопительный период 2022-2023 гг.

Температура наружного воздуха Т _н	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45
Температура подачи Т ₁	32,3	33,7	35,1	36,6	38,0	39,4	40,7	42,0	43,4	44,7	46,0	47,3	48,6	49,9	51,2	52,5	53,7	54,8	56,0	57,1	58,3	59,5	60,7	61,8	63,0	64,2	65,3	66,5	67,6	68,8	69,9	71,0	72,2	73,3	74,5	75,6	76,7	77,8	78,9	80,0	81,1	82,2	83,3	84,3	85,4	86,5	87,6	88,6	89,7	90,7	91,8	92,9	93,9	95,0	95,0	95,0
Температура обратки Т ₂	29,3	30,4	31,4	32,2	33,2	34,1	35,0	35,9	36,8	37,7	38,6	39,4	40,2	41,1	42,0	42,8	43,6	44,4	45,3	46,1	46,9	47,7	48,4	49,2	49,9	50,7	51,4	52,2	52,9	53,7	54,4	55,1	55,9	56,6	57,2	58,0	58,7	59,4	60,0	60,7	61,3	62,1	62,8	63,4	64,1	64,8	65,5	66,1	66,8	67,4	68,1	68,7	69,4	70,0	70,0	70,0

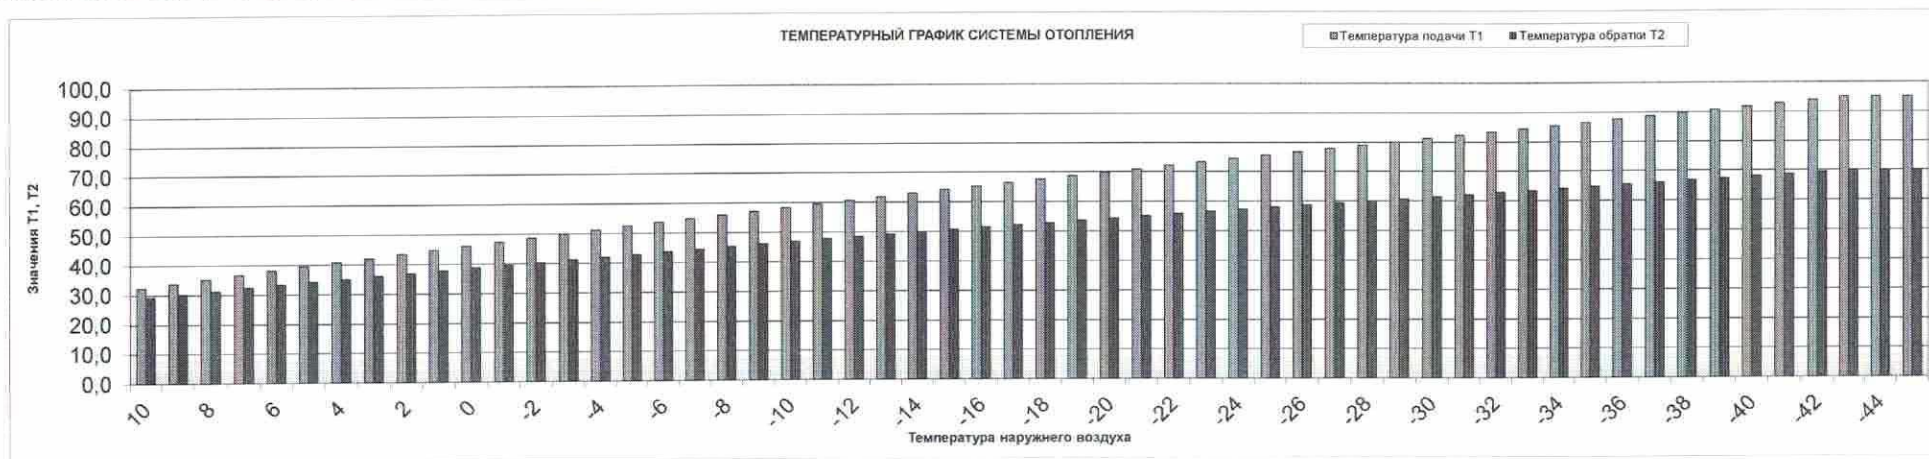

Поправка на ветер до +3 град.С

Начальник ЦТО МУП "БКС"

Д.В. Вахтомин



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МУП "БКС"
С.В.Тарасов
2023 г.

Температурный график системы отопления (на выходе с котельной №5 СУ 966)
на отопительный период 2022-2023 гг.

Температура наружного воздуха T0	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45
Температура подачи T1	32,3	33,7	35,1	36,6	38,0	39,4	40,7	42,0	43,4	44,7	46,0	47,3	48,6	49,9	51,2	52,5	53,7	54,8	56,0	57,1	58,3	59,5	60,7	61,8	63,0	64,2	65,3	66,5	67,6	68,8	69,9	71,0	72,2	73,3	74,5	75,6	76,7	77,8	78,9	80,0	81,1	82,2	83,3	84,4	85,4	86,5	87,6	88,6	89,7	90,7	91,8	92,9	93,9	95,0	95,0	95,0
Температура обратки T2	29,1	30,1	31,1	32,2	33,2	34,1	35,0	35,9	36,8	37,7	38,6	39,4	40,2	41,1	42,0	42,8	43,6	44,4	45,3	46,1	46,9	47,7	48,4	49,2	49,9	50,7	51,4	52,2	52,9	53,7	54,4	55,1	55,9	56,6	57,3	58,0	58,7	59,4	60,0	60,7	61,4	62,1	62,8	63,4	64,1	64,8	65,5	66,1	66,8	67,4	68,1	68,7	69,4	70,0	70,0	70,0



Поправка на ветер до +3 град С

Начальник УЭК МУП "БКС"

Начальник ПТО МУП "БКС"

О.А. Мухин

Д.В. Вахтомин



УТВЕРЖДАЮ


Инженер МУП "БКС"

С.В.Тарасов

02 2023 г.

Температурный график системы отопления (на выходе с котельной №4 Берёзка)
на отопительный период 2022-2023 гг.

Температура наружного воздуха T0	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45
Температура подачи T1	37,5	33,7	35,1	36,6	38,0	39,4	40,7	42,0	43,4	44,7	46,0	47,3	48,6	49,9	51,2	52,5	53,7	54,8	56,0	57,1	58,3	59,5	60,7	61,8	63,0	64,2	65,3	66,5	67,6	68,8	69,9	71,0	72,1	73,2	74,5	75,6	76,7	77,8	78,9	80,0	81,1	82,2	83,3	84,3	85,4	86,5	87,6	88,6	89,7	90,7	91,8	92,9	93,9	95,0	95,0	95,0
Температура обратки T2	29,1	30,1	31,1	32,2	33,2	34,3	35,0	35,9	36,8	37,7	38,6	39,4	40,2	41,1	42,0	42,8	43,6	44,4	45,3	46,1	46,9	47,7	48,4	49,2	49,9	50,7	51,4	52,2	52,9	53,7	54,4	55,1	55,9	56,6	57,3	58,0	58,7	59,4	60,0	60,7	61,4	62,1	62,8	63,4	64,1	64,8	65,5	66,1	66,8	67,4	68,1	68,7	69,4	70,0	70,0	

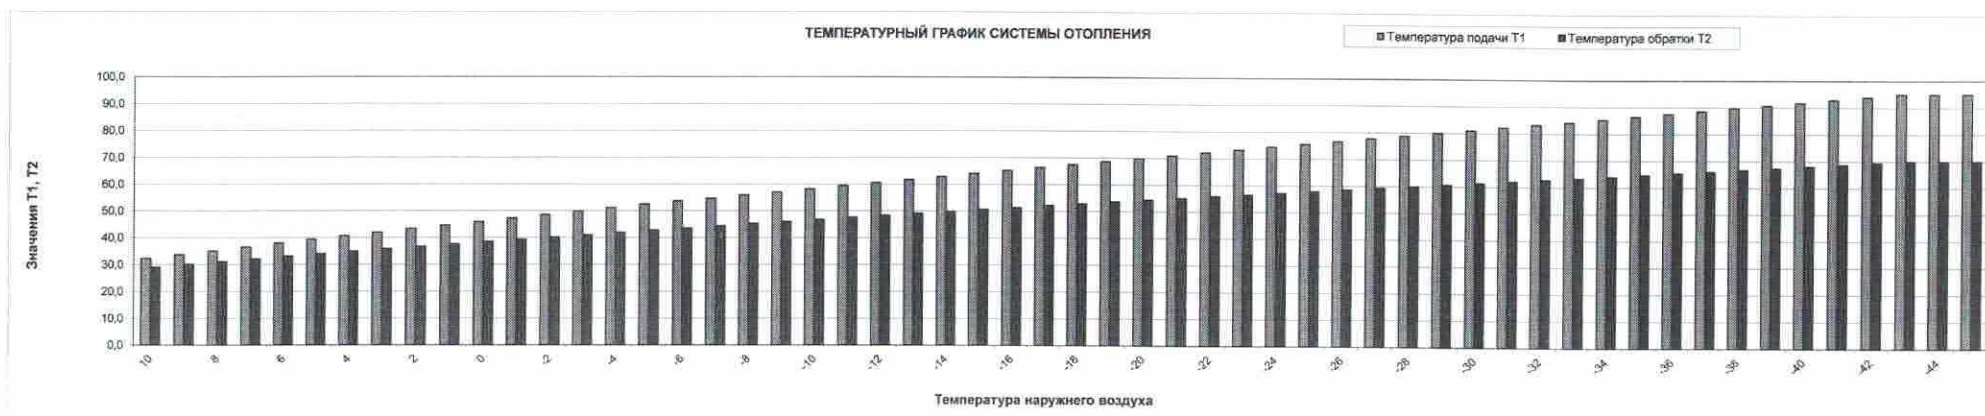

Поправка на ветер до +3 град.С

Начальник УЭК МУП "БКС"

Начальник ПТО МУП "БКС"

О.А.Мухин

Д.В. Вахтомин




Д.В. Выхомин



**Температурный график системы отопления (на входе в здание абонента подключенного к централизованной системе теплоснабжения)
на отопительный период 2022-2023 гг.**

Температура наружного воздуха T ₀	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-44	-45
Температура подачи T ₁	29,3	30,7	32,1	33,6	35,0	36,4	37,7	39,0	40,4	41,7	43,0	43,3	44,6	45,9	47,2	48,5	49,7	50,8	52,0	53,1	54,3	55,5	56,7	57,8	59,0	60,2	61,3	62,5	63,6	64,8	65,9	67,0	68,2	69,3	70,5	71,6	72,7	73,8	74,9	76,0	77,1	77,2	78,3	79,3	80,4	81,5	82,6	83,6	84,7	85,7	86,8	87,9	88,9	90,0	90,0	90,0
Температура обратки T ₂	26,1	27,1	28,1	29,2	30,2	31,1	32,0	32,9	33,8	34,7	35,6	35,4	36,2	37,1	38,0	38,8	39,6	40,4	41,3	42,1	42,9	43,2	44,4	45,2	45,9	46,7	47,4	48,2	48,9	49,7	50,4	51,1	51,9	52,6	53,3	54,0	54,7	55,4	56,0	56,7	57,4	57,1	57,8	58,4	59,1	59,8	60,5	61,1	61,8	62,4	63,1	63,7	64,4	65,0	65,0	65,0

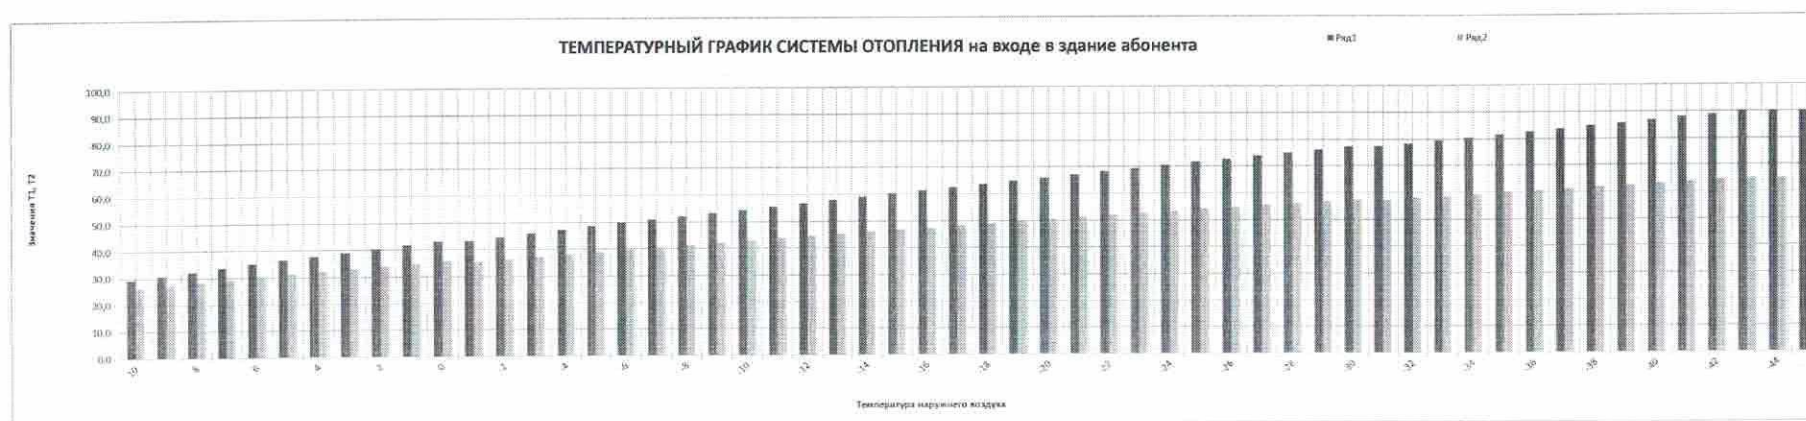

Поправка на ветер ≈ 3 град.С

Начальник ПТО МУП "БКС"

Д.В. Вахомин